

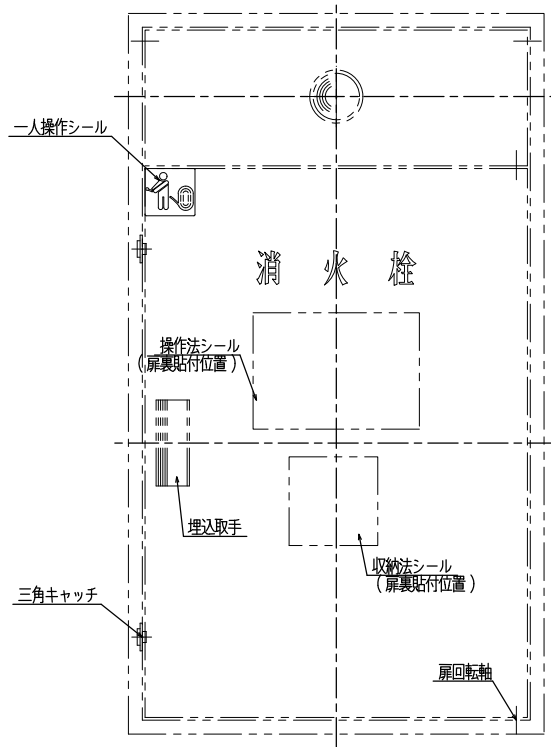


認定・識別番号：認評栓第26～2号・C01
 使用圧：1.0MPa
 圧力損失値：0.28MPa


改修については「改修要領」に基づき、収納可能か確認して下さい。

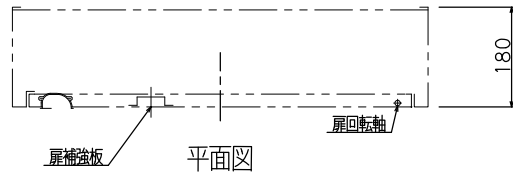


正面図

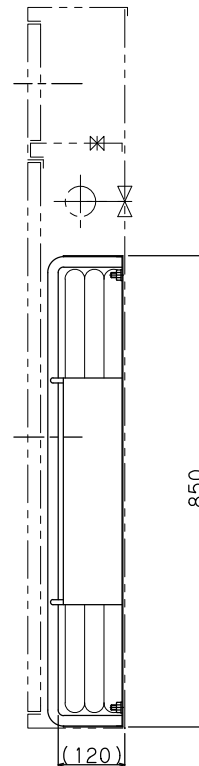

側面図

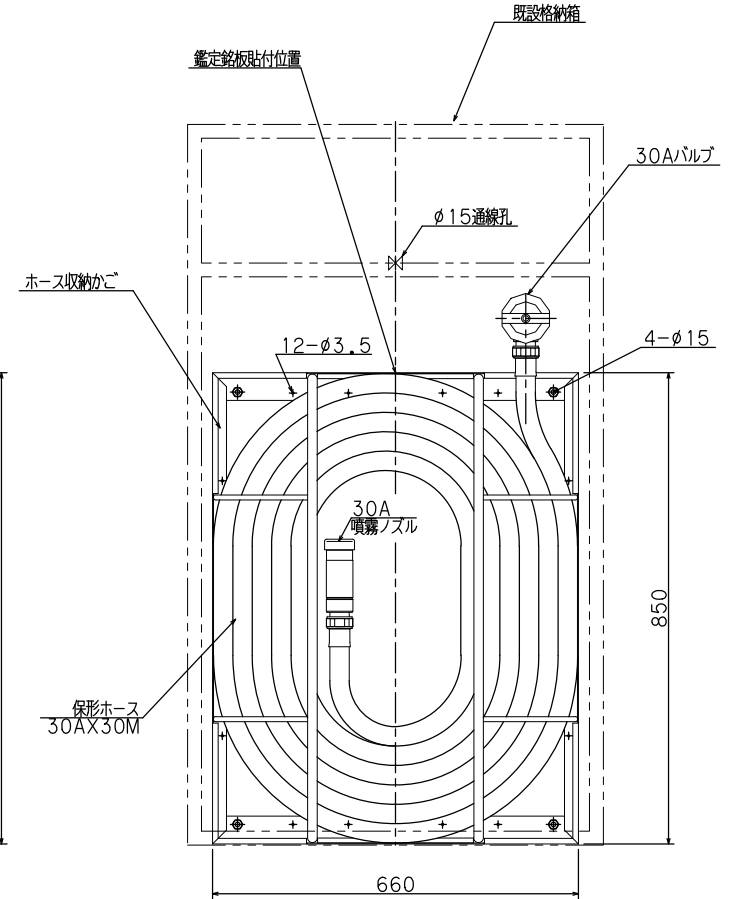

内部格納図



仕様 (ホース収納かご)		内部格納品	
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90° (配管接続口 40A) 1個
	SGP 3/8	噴霧ノズル	30A 噴霧切換ノズル 1本
	φ8丸鋼棒	保形ホース	30A X 30M (ホ16-2) 1本
塗装	メラミン樹脂焼付	起動方法	バルブ連動方式
塗色	アイボリー色		ホース収納かご 1式

工事名称		改修用易操作性1号消火栓格納箱		縮尺	1/10
図面名称		YM-R-20		原紙	A3
型式番号	KG-0001	データ	共通	営業管理番号	
設計番号	2007年4月9日	検	図	設計	渡部
作成日	2014年12月1日	作	図	嶋村	修
修正日		正		角	田