認定・識別番号：認評栓第26～1号・T09
使　用　圧：1.0MPa
圧力損失値：0.16MPa

発信機設置基準	床面から0.8m以上1.5m以下

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。
雨水のかかる場所には設置しないで下さい。

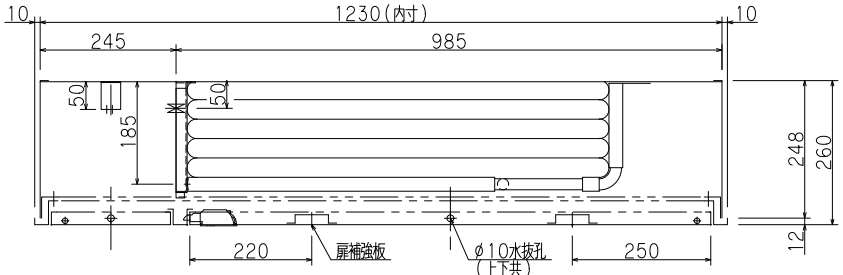

差込型

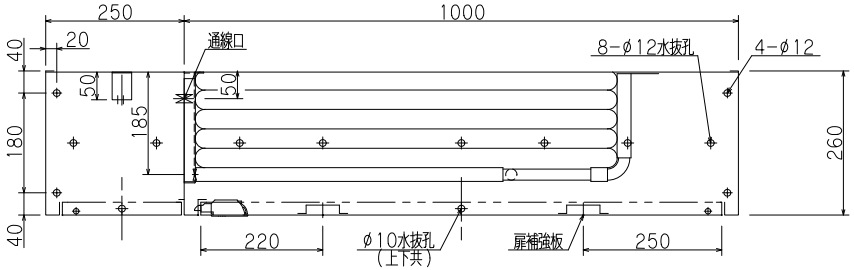

露出型



端子取付ウマ詳細図
(H=50)



電鈴取付ウマ詳細図
(H=50)

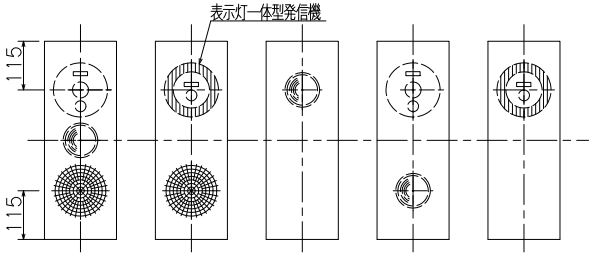

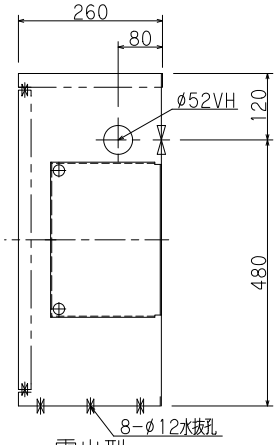

露出型

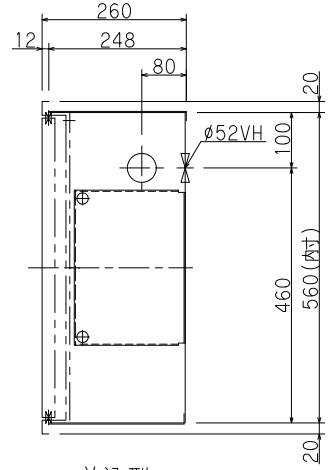

差込型

( )内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

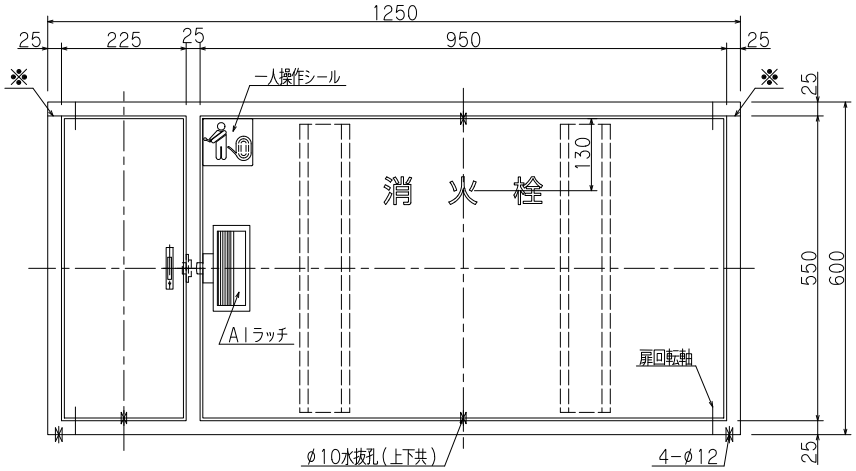

正面図

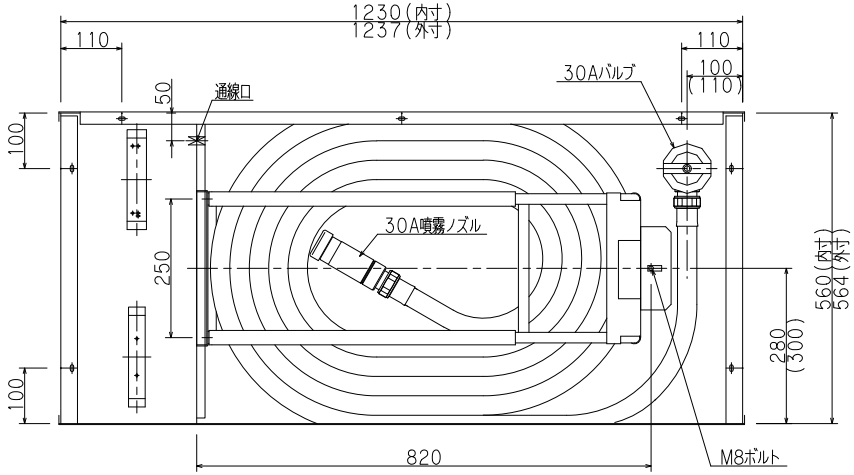

差込型内部格納図



（露出型）　台　（露出型）　台　（露出型）　台
（差込型）　台　（差込型）　台　（差込型）　台

仕様		内部格納品		
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90°(配管接続口 40A)	1個
塗装	メラミン樹脂焼付	噴霧ノズル	30A　噴霧切換ノズル	1本
塗色	御指定色	保形ホース	30A X 30M	1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	起動方法	バルブ連動方式	

工事名称							
図面名称	ロータイプ型易操作性1号消火栓格納箱					縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-20L(A)2					原紙	A3
設計番号	YM-1061E-3	データ	共通	営業管理番号			
作成日	2021年4月1日	検図	粂	設計	筒井	作図	角田	修正	
修正日	年　月　日								

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図