


|        |                     |                             |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| 型式評定番号 | 評さ-026号             |                             |
| 試験水圧   | 2.0MPa              |                             |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa              |                             |
| 材 質    | 本体                  | ステンレス鋼鋼管 SUS304 (JIS-G3459) |
|        | パイプ                 | ステンレス鋼鋼管 SUS304 (JIS-G3459) |
|        | 口金                  | ステンレス鋼鋳鋼 SCS13 (JIS-G5121)  |
| 仕 上    | 表面みがき仕上げ            |                             |
| 文 字    | 角ゴシック体シール貼付 (斜線部赤地) |                             |

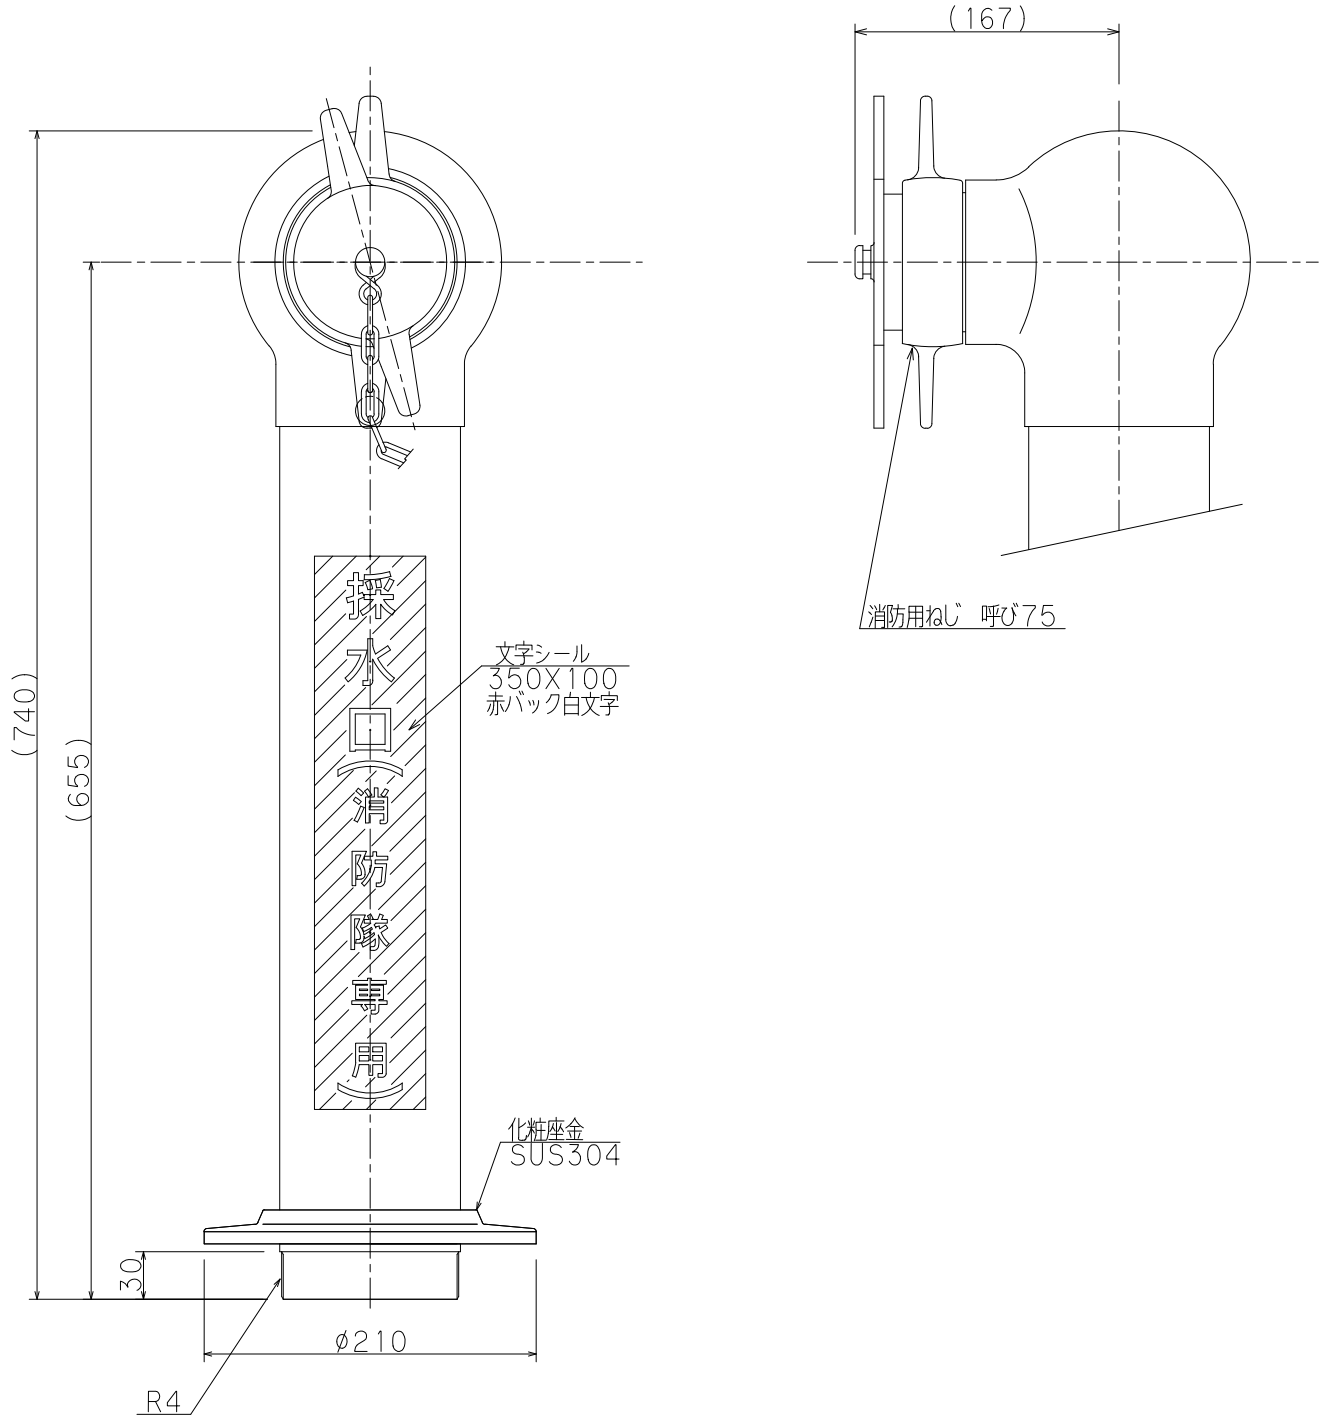

|                         |                     |     |    |        |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 工事名称                    |                     |     |    |        |     |     |
| 図面名称                    | スタンド型単口採水口 (100×75) |     |    |        | 縮尺  | 1/5 |
| 型式番号                    | SUS1M               |     |    |        | 原紙  | A4  |
| 設計番号                    | ZU-3001S-1          | データ | 共通 | 営業管理番号 |     |     |
| 作成日                     | 2021年 2月 5日         |     |    | 検 査    | 設 計 | 作 図 |
| 修正日                     | 年 月 日               |     |    | 角 田    | 修 正 |     |
| <b>YOKOI 株式会社 横井製作所</b> |                     |     |    |        |     | 標準図 |