


認定・識別番号：認評栓第26～1号・S01
使　用　圧：1.0MPa
圧力損失値：0.21MPa

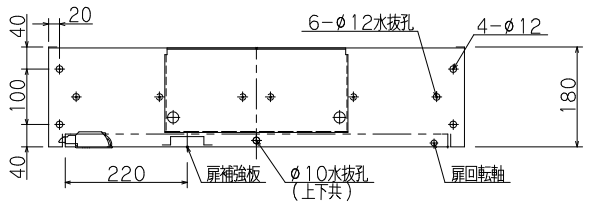


露出型

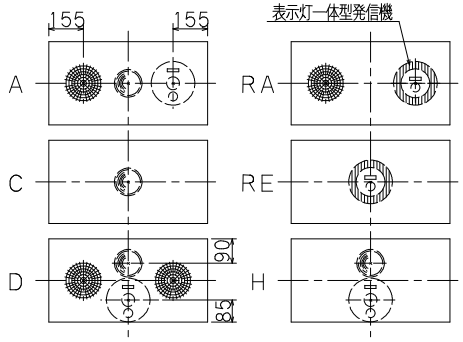




端子取付ウマ詳細図
(H=50)




電鈴取付ウマ詳細図
(H=50)


( )内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

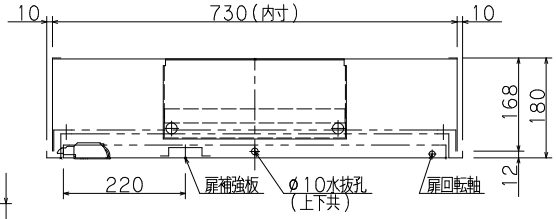


差込型

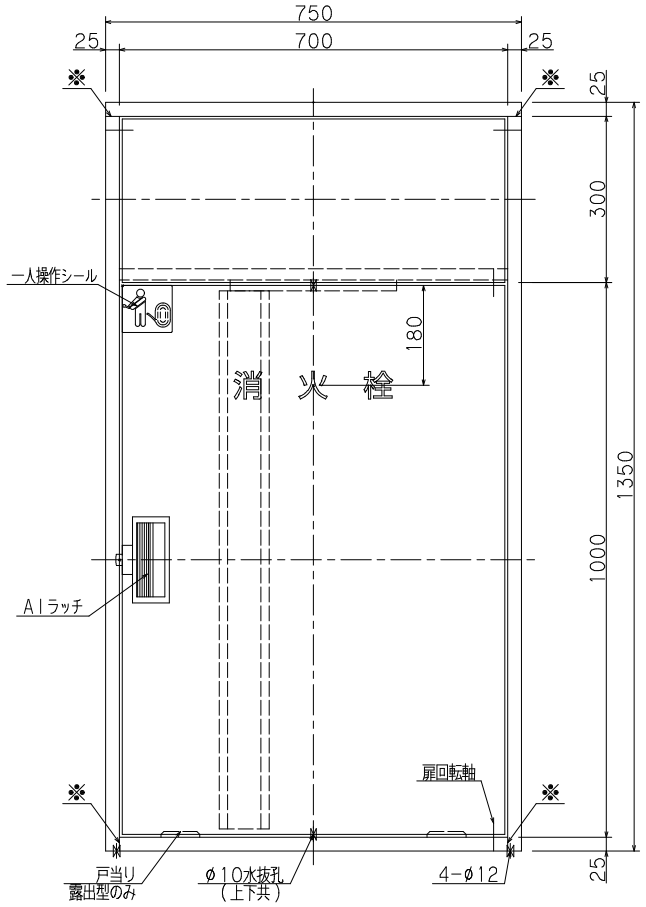


正面図

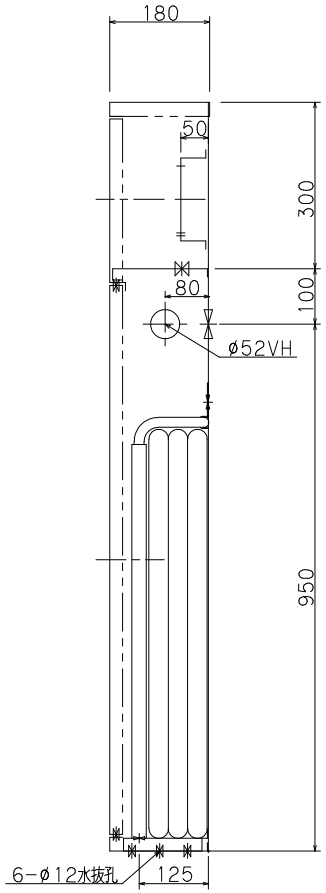

露出型

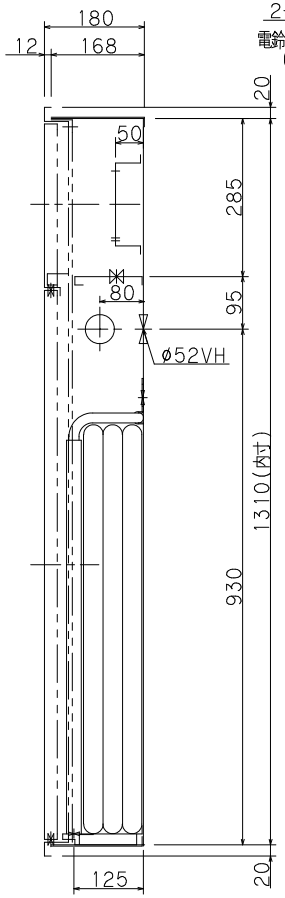

差込型

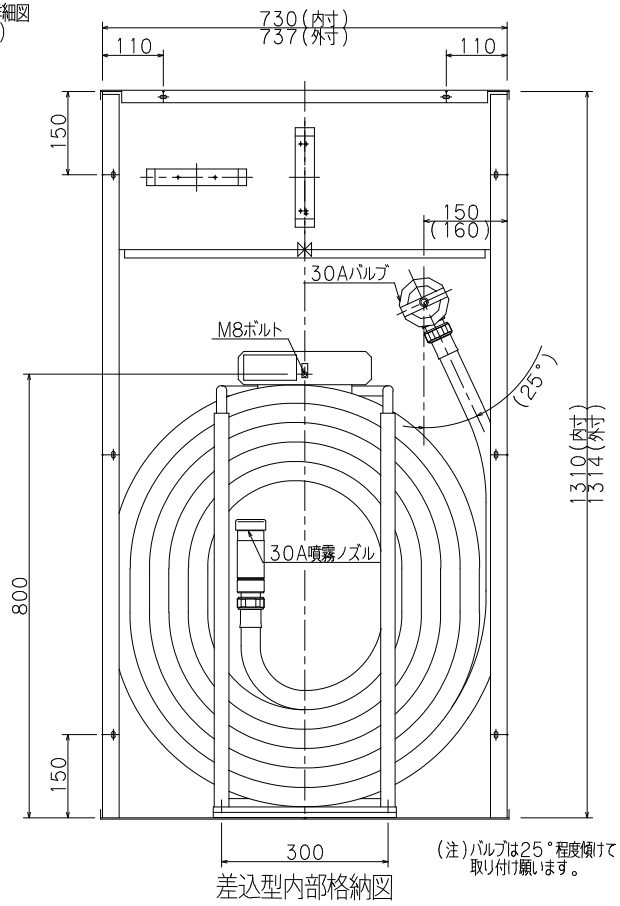

差込型内部格納図

(注)バルブは25°程度傾けて
取り付け願います。

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。

（露出型）　台	（露出型）　台	（露出型）　台		
（差込型）　台	（差込型）　台	（差込型）　台		

仕様		内部格納品		
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90°(配管接続口 40A)	1個
塗装	メラミン樹脂焼付	噴霧ノズル	30A　噴霧切換ノズル	1本
塗色	御指定色	保形ホース	30A X 30M	1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	起動方法	バルブ連動方式	

工事名称							
図面名称	易操作性1号消火栓格納箱	(HY-PER)				縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-20(A)					原紙	A3
設計番号	YM-1220E-3	データ	共通	営業管理番号			
作成日	2021 年 4 月 1 日			検図	糸	設計	角田	作図	角田	修正	
修正日	年 月 日										

YOKOI 株式会社 初田製作所　　標準図