


認定・識別番号：認評栓第26～1号・S01
使　用　圧：1．0MPa
圧力損失値：0．21MPa

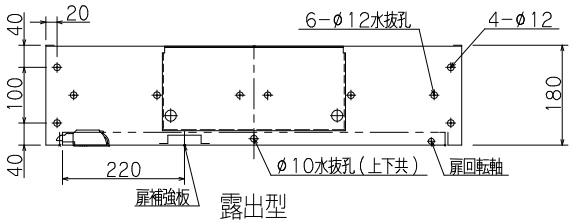


露出型

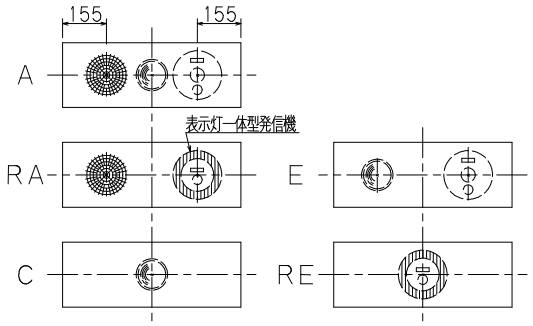


（　）内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

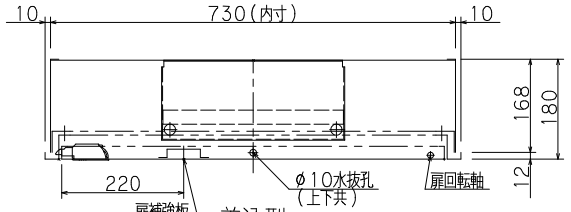


差込型

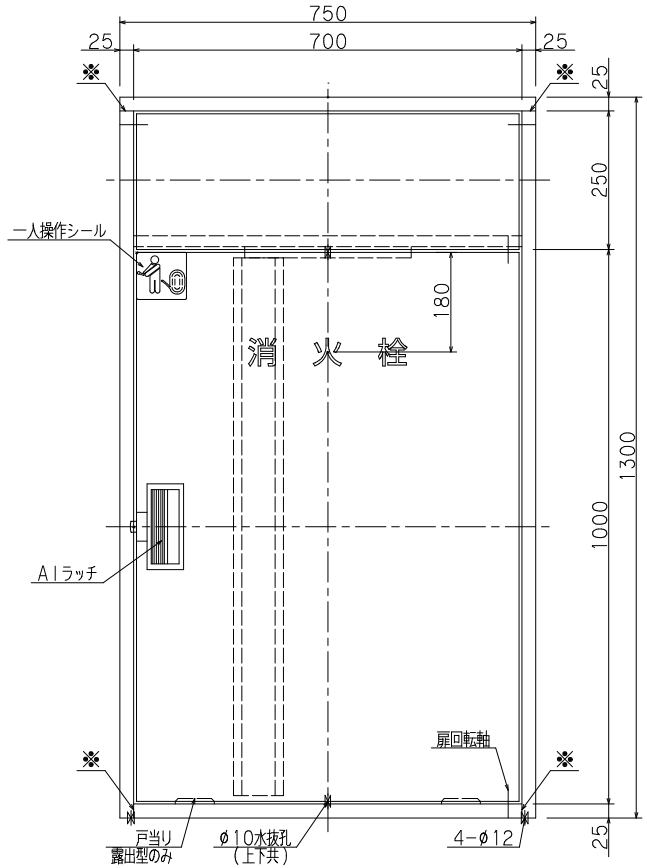


正面図

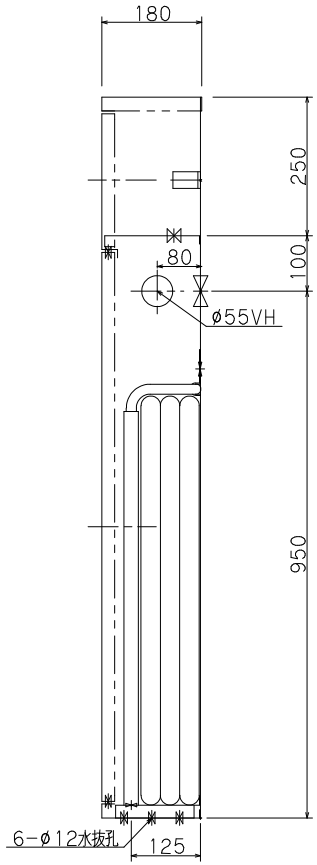

露出型

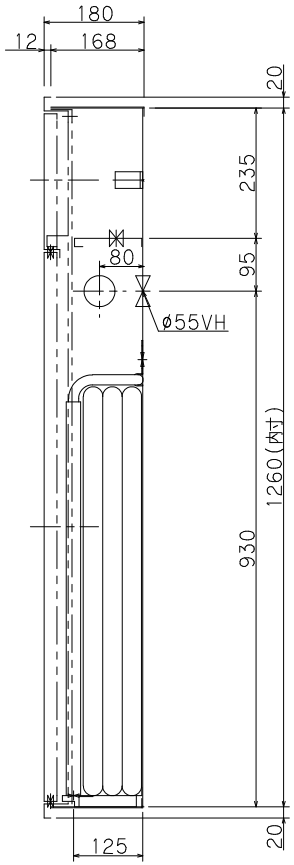

差込型

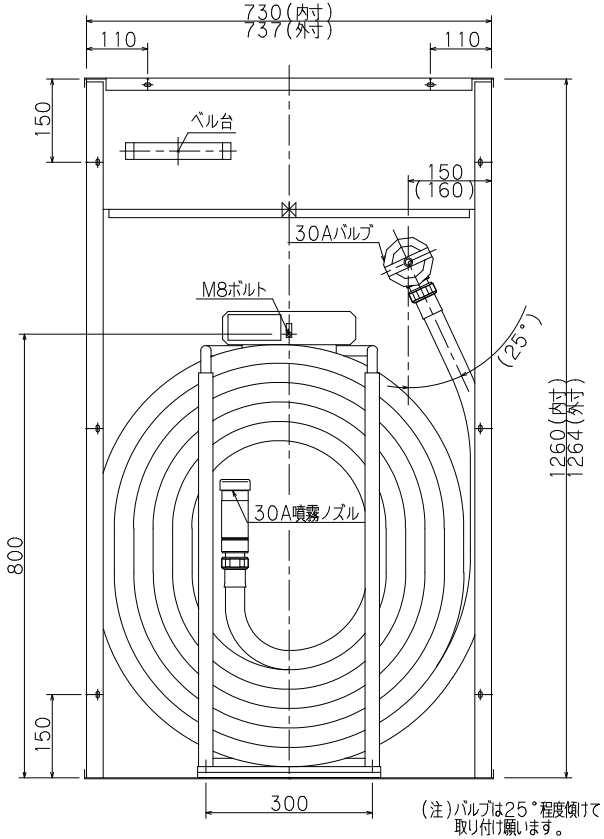

差込型内部格納図

（注）バルブは25°程度傾けて
取り付け願います。

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。

（露出型）　台	（露出型）　台	（露出型）　台			
（差込型）　台	（差込型）　台	（差込型）　台			

仕様		内部格納品		
材料	t1．6表面処理鋼板	バルブ	30A　X　90°（配管接続口　40A）	1個
塗装	メラミン樹脂焼付	噴霧ノズル	30A　噴霧切換ノズル	1本
塗色	御指定色	保形ホース	30A　X　30M	1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	起動方法	バルブ連動方式	

工事名称								
図面名称	易操作性1号消火栓格納箱	（HY-PER）					縮尺	1/10
型式番号	YM－ST－20（B）						原紙	A3
設計番号	YM-1220-3	データ	共通	営業管理番号				
作成日	2021 年 4 月 1 日	検図	糸	設計	角田	作図	角田	修正
修正日	年 月 日							

YOKOI　株式会社 初田製作所　　標準図