

認定・識別番号：認評栓第26~36号・S01
使　用　圧：1.0MPa
圧力損失値：0.13MPa


消火栓専用フレキシブル取付仕様
フレキシブル管　認定番号：PJ-263号




フレキシブルユニット
取付用開口
取付金具別紙参照



電鈴取付ウマ詳細図
(H=50)




端子取付ウマ詳細図
(H=50)

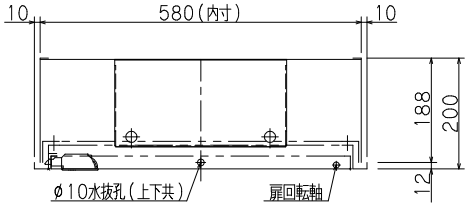



差込型

胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

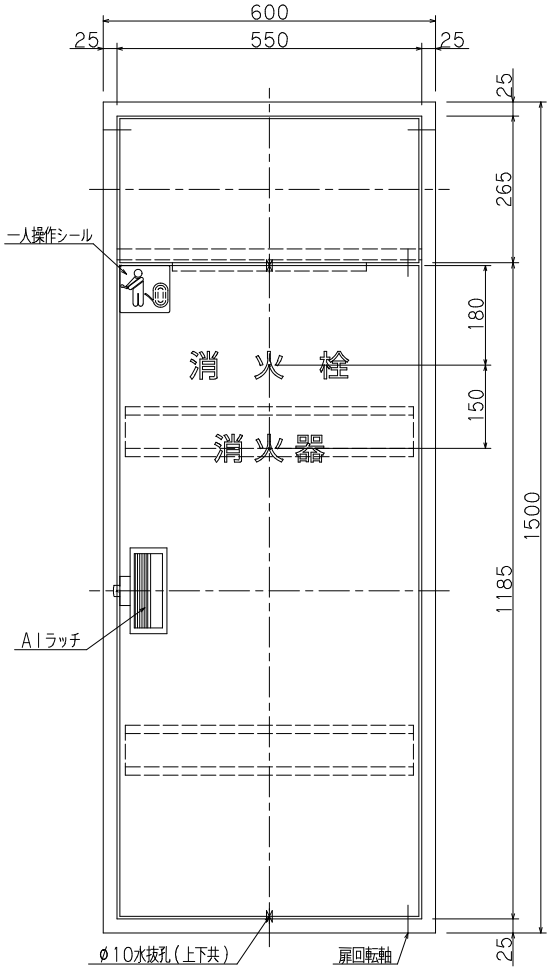


正面図

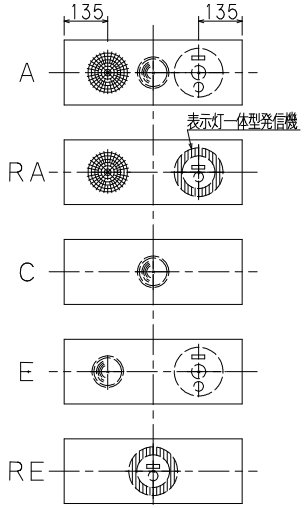

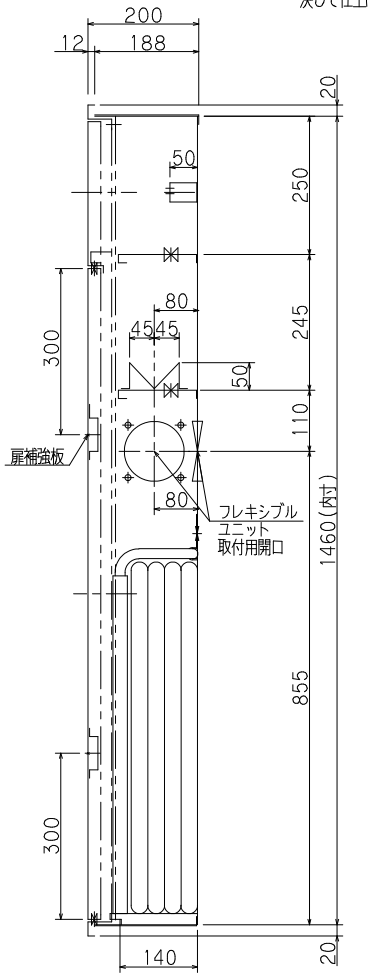

差込型

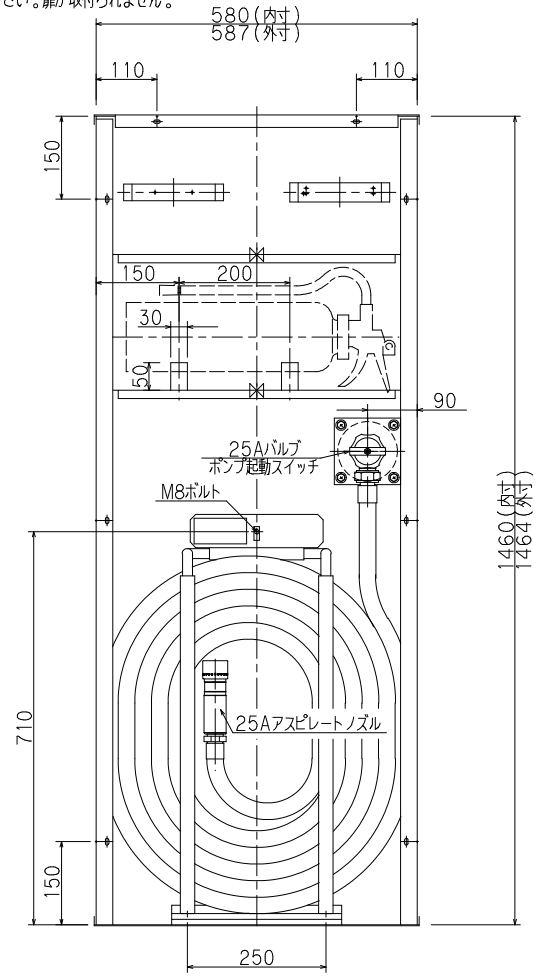

内部格納図

（差込型）　台　（差込型）　台　（差込型）　台

仕様		内部格納品		
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	25A X 90°	1個
塗装	メラミン樹脂焼付	ノズル	25A アスピレートノズル	1本
塗色	御指定色(　　)	保形ホース	25A X 30M	1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	起動方法	バルブ連動方式	

工事名称							
図面名称	広範囲型2号消火栓格納箱　フレキシブルユニット仕様				縮尺	1/10	
型式番号	YM-ST-30S(A)・YM-FVF-U01				原紙	A3	
設計番号	YM-2076E-3	データ	共通	営業管理番号			
作成日	2021年4月1日	検図	糸	設計	片山	作図	角田	修正	
修正日	年　月　日						

YOKOI　株式会社 初田製作所　　標準図