
認定・識別番号：認評栓第26～9号・S04
圧力損失値：0．10MPa

発信機設置基準	床面から0．8m以上1．5m以下


※印実線部分の加工は露出型のみとなります。


（　　）内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

基準により最高使用圧力は
1．0　MPa以下となっておりますので
1次側締切圧力は、1．0　MPa以下で
ご使用ください。

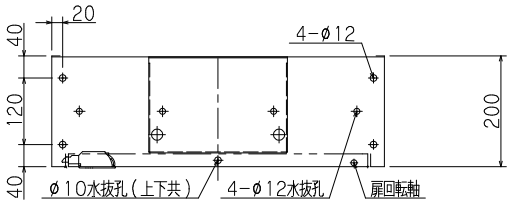


露出型

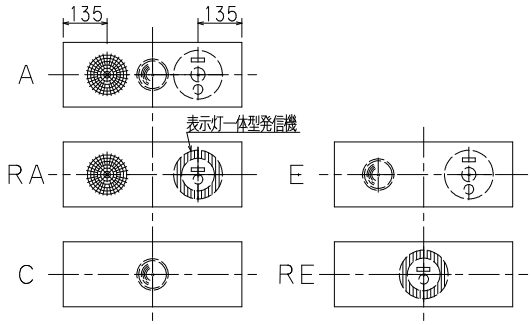





端子取付ウマ詳細図
（H=50）




電鈴取付ウマ詳細図
（H=50）

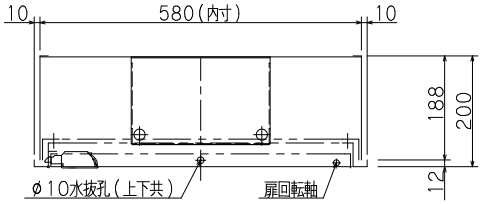


差込型

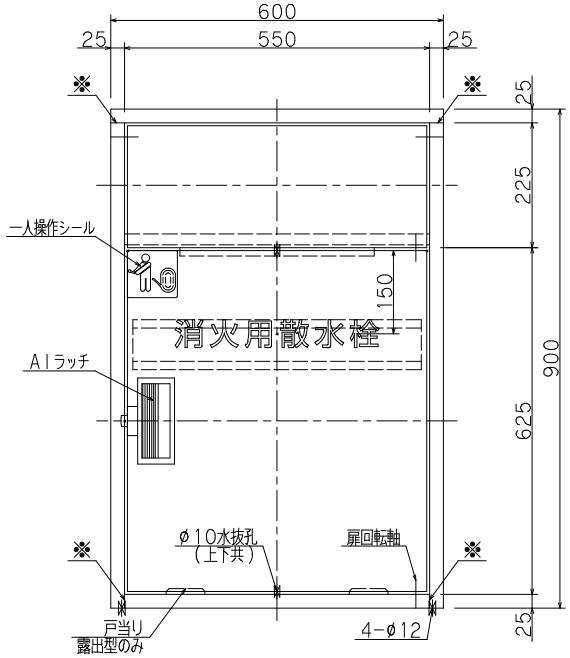


正面図

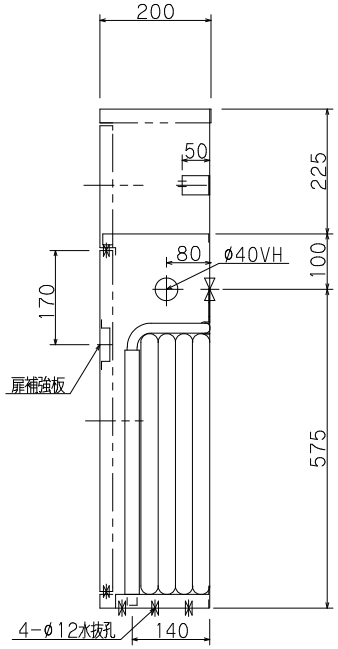

露出型

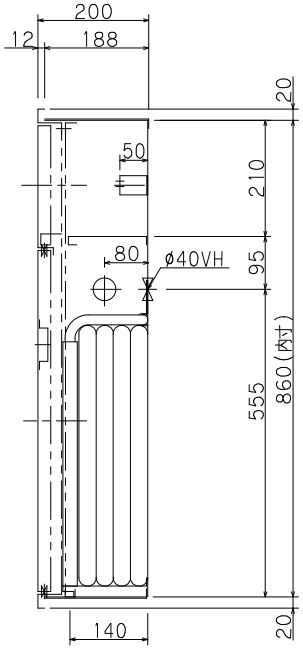

差込型

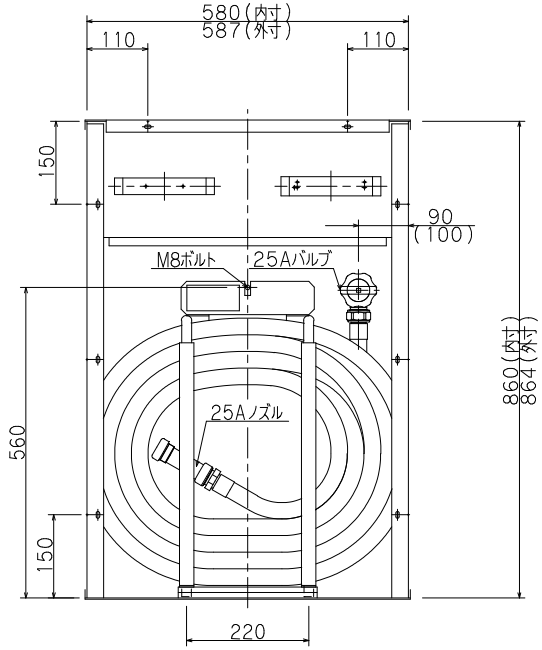

差込型内部格納図

（露出型）　台　（露出型）　台　（露出型）　台
（差込型）　台　（差込型）　台　（差込型）　台

仕様		内部格納品			
材料	t1．6表面処理鋼板	バルブ	25A X 90°		1個
塗装	メラミン樹脂焼付	ノズル	25A	開閉機構付	1本
塗色	御指定色（　　）	保形ホース	25A X 20M		1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込				

工事名称								
図面名称	補助散水栓格納箱（ツインローラー式）						縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-40（A）						原紙	A3
設計番号	YM-4110E-3	データ	共通	営業管理番号				
作成日	2021 年 4 月 1 日	検図	粂	設計	角田	作図	角田	修正
修正日	年 月 日							

YOKOI 株式会社 初田製作所

標準図